




- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø800 w klasach obciążenia C250 lub D400.

DOBRANY SEPARATOR

ECO ING		1,5	3	6	10	15	20	30	40	50	65	80	100	125
Przepustowość	[l/s]	1,5	3	6	10	15	20	30	40	50	65	80	100	125
Średnica D	[mm]	1240	1240	1240	1240	1500	1500	1500	1800	1800	2300	2300	2500	2800
Wysokość H	[mm]	1300	1300	1300	1800	1800	1800	2400	2400	2900	2400	2900	2900	2900
Wysokość A	[mm]	510	560	560	560	600	600	650	650	715	715	800	800	800
Dopływ/Odływ max.	[mm]	110	160	160	160	200	200	250	250	315	315	400	400	400
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	790	740	740	1240	1200	1200	1750	1750	2185	1685	2100	2100	2100
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	70	70	70	110	170	280	450	920	1030	2150	2580	2580	4320
Masa jednostkowa	[kg]	1500	1500	1500	1800	2700	2700	3600	4800	5700	6600	7800	9300	10200
Masa całkowita	[kg]	1900	1900	1900	2200	3500	3500	4400	5950	6900	8580	9800	11700	13100

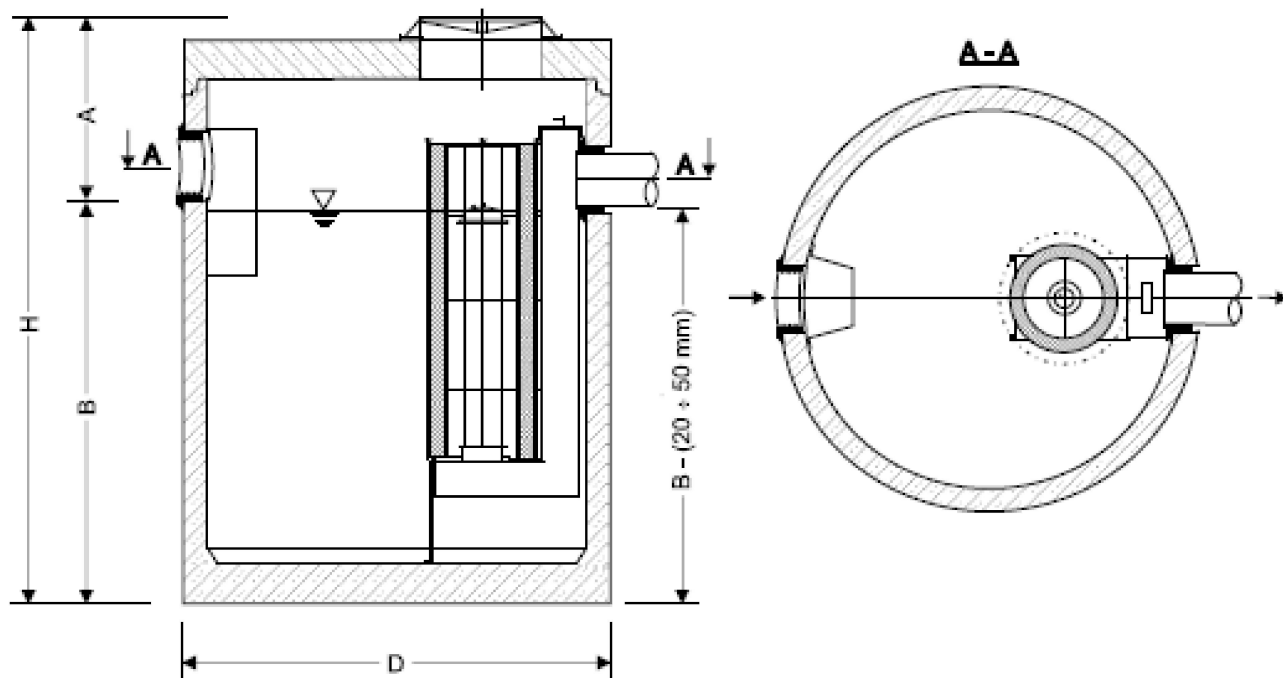

ul. Wiślana 46
60 - 401 Poznań

INWESTOR:

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.
ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

INWESTYCJA:

**UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
W GM. CHOJNICE CZĘŚĆ I I CZĘŚĆ II**

część nr 8 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami oraz
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w Charzykowach ul. Komarowa

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS		NR RYSUNKU IS/06
BRANŻA SANITARNA				
PROJEKTOWAŁ nr uprawnień	mgr inż. Cezary Świst WKP/0283/PWOS/04			
SPRAWDZIŁ nr uprawnień	mgr inż. Rafał Podgórski WKP/0392/POOS/17			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Cybulka			
SKALA SCHEMAT	DATA XI.2020	STADIUM PB/PW	WERSJA 3.3	STRONA
TEMAT	SEPARATOR WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH			